


- LEGENDA**
- EXP - CANALE DI ESPULSIONE
  - M - CANALE DI MANDATA
  - PAE - CANALE DI PRESA ARIA ESTERNA
  - R - CANALE DI RIPRESA
  - - - CANALE FLESSIBILE
  - GRIGLIA DI RIPRESA
    - GR1 Dim 595x595 mm
    - GR2 Dim 125 mm
  - GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA
    - PAE1 Dim 700x350 mm
  - GRIGLIA DI ESPULSIONE
    - EXP1 Dim 700x350 mm
    - EXP2 Dim 80 mm
  - GRIGLIA DI MANDATA
    - M1 Dim 425x125 mm
    - M2 Dim 195x95 mm
  - VMC
    - M-VMC Dim 850x1700 mm, Qmax 500 mc/h
    - M-VMC Dim 1150x1750 mm, Qmax 750 mc/h
    - M-VMC Dim 1250x2100 mm, Qmax 1000 mc/h
  - BATTERIE DA CANALE
    - XY-200 di cui:
      - 1) X: Livello di riferimento
      - 2) Y: C/D se riferito al lato Est o Ovest dell'edificio
      - 3) 200 mm dimensioni attacco
  - VENTILATORE
    - X Pa / 100 di cui:
      - 1) X pressione
      - 2) 100 mm dimensioni attacco

**NOTA:**

- 1) Le porte delle aule saranno dotate di griglie di transito di portata uguale all'immissione nell'ambiente.
- 2) Le porte dei servizi igienici saranno dotate di griglie di transito di portata uguale all'estrazione nell'ambiente.

1 Controsoffitti - Ventilazione - Piano Primo  
1 : 50

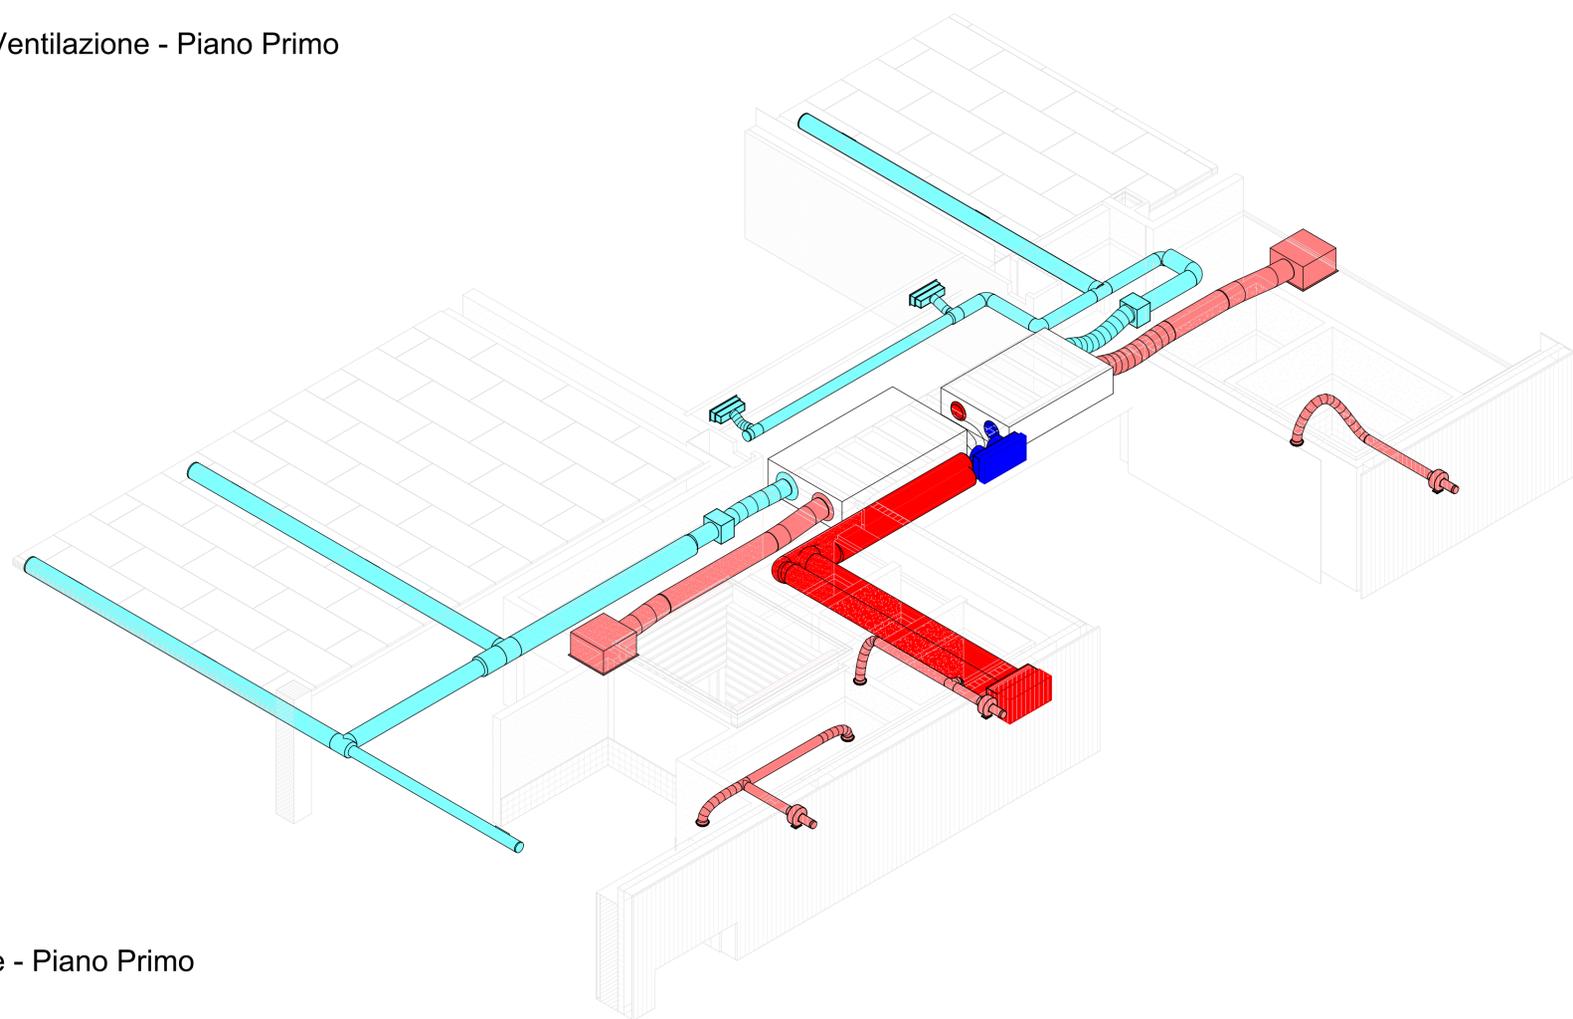

2 3D - Ventilazione - Piano Primo

**Finanziato dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  
MISSIONE M2 - COMPONENTE C3 - INVESTIMENTO 1.1  
Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

**COMUNE DI TOANO**  
Corso Trieste n. 65, 42010 Toano (RE)

RE	DATA / DATE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IL RICHIEDENTE	IL PROGETTISTA
0	06/07/2023	Prima Sottomissione Tavole		

**Progettazione Implantistica**

**RIMOND SRL**  
Via Porlezza 16, 20123, Milano  
T +39 02 94 52 35 37 | www.rimond.com

---

**COMMITTENTE / CLIENT:**  
Comune di Toano Corso Trieste n. 65 Toano (RE)

---

**PROGETTO / PROJECT:**  
Scuola Primaria "M.Tori" di Cerredolo  
Comune di Toano (RE)

---

**PROGETTISTA / DESIGNER:**  
Rimond SRL

---

**OGGETTO / OBJECT:**  
Progetto Esecutivo

---

**TITOLO / DESCRIPTION:**  
Ventilazione meccanica ad estrazione forzata - Pianta piano primo

---

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	DATA / DATE:	SCALA / SCALE:	DATA REV.:
FDP	SC	06/07/2023	1 : 50	06/07/2023
FORMAT:	NOME FILE / FILE NAME:	COMMESSA / JOB:	TAVOLA / DRAWING:	REV.:
A1	22038_CM2_L01A-AE-02-020	22038	L01A-AE-02-02	0